



Asiakas: SSAB Europe Oy Raahen tehdas

Projekti: Raahen tehdasalueen asemakaavoitus, hulevesiselvitys

Projektinnumero: 101019803-004

Raportti

Yhteyshenkilö

Jouni Korkiamäki

Puhelin

010 332 1153

Sähköposti

jouni.korkiamaki@afry.com

Pvm.

28/02/2023

Projektiviite

101019803-004

Asiakas

SSAB Europe Oy Raahen tehdas

Raporttihistoria

Rev.		Tarkistettu	Kuitaus	Hyväksytty	Kuitaus
#	Click here to enter text.	Click here to enter a date.	Sign	Click here to enter a date.	Sign

Sisältö

1	Johdanto	3
2	Tarkastelualue	4
2.1	Topografia	4
2.2	Maaperä	4
2.3	Luontoarvot	6
2.4	Hulevesijärjestelmän kuvaus	7
2.5	Valuma-alueet	9
3	Hulevesien muodostuminen	10
4	Hulevesien laatu	12
4.1	Nykytilanne	12
4.2	Tuleva tilanne	13
5	Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma	14
5.1	Hulevesien johtaminen ja tulvareitit	14
5.2	Öljynerotus	15
5.3	Laskeutus- ja sammutusjätevesialtaat	15
6	Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta	16
7	Suosituksset asemakaavamerkinnoistä	18
8	Lähteet	19


Liitteet

Liite 1 Hulevesien hallinnan nykytilanne

Liite 2 Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma

1 Johdanto

SSAB:n tavoitteena on siirtyä vaiheittain kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa Raahen tehtaalla ja tämän myötä tehdasalueelle tulee uutta rakennuskantaa, uusia toimintoja ja vanhaa rakennuskantaa puretaan osittain. Tässä hulevesiselvityksessä on tarkasteltu SSAB:n tehdasalueen hulevesien hallinnan nykytilannetta, maankäytönmuutosten vaikutusta hulevesien määrään ja laatuun sekä laadittu asemaakaavatasoinen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Nykytilanneselvityksessä huomioidaan koko tehdasalue, mutta suunnitelmassa keskitytään alueen eteläosaan, jonne muutokset pääosin kohdistuvat. Tarkastelun alueen rajaus ja tehdasalueen uudet toiminnot on esitetty kuvassa 1.

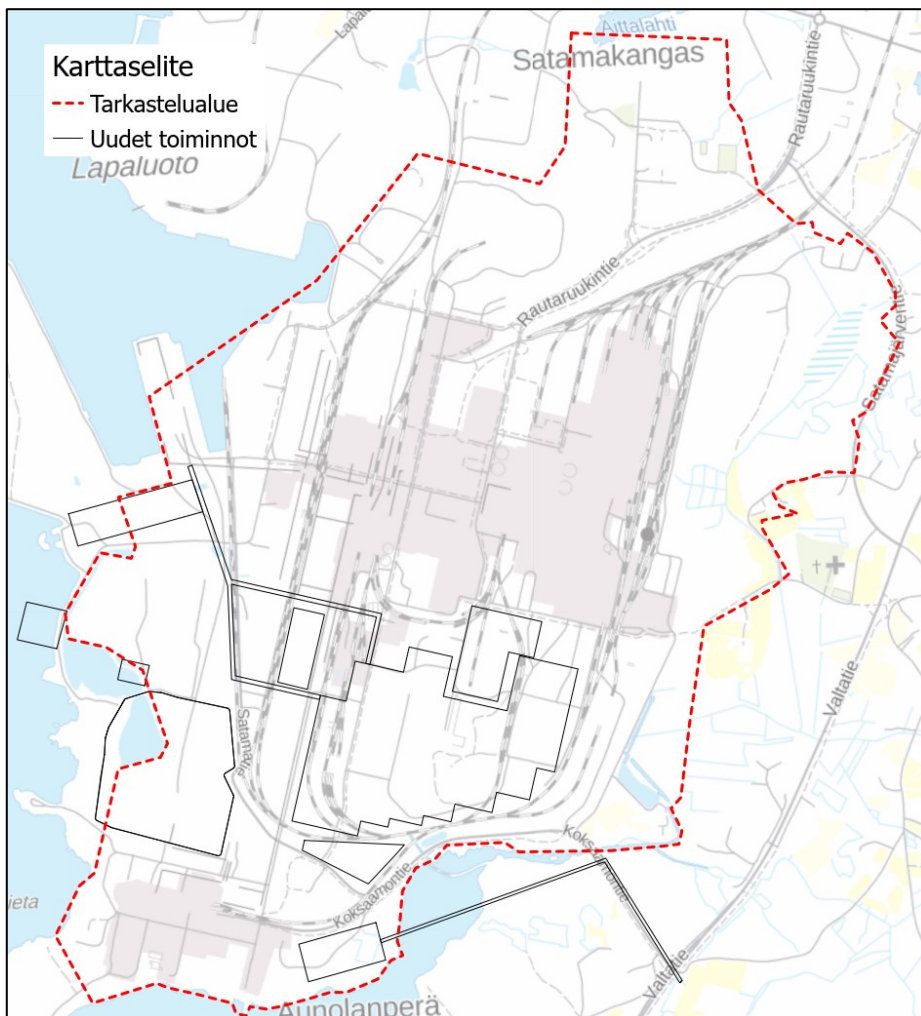


Kuva 1. Tarkastelun alueen rajaus ja tehdasalueelle tulevat muutokset.

Hulevesiselvityksessä on käytetty lähtötietoina alueen pohja- ja verkostokarttaa, vanhoja suunnitelmia, Maanmittauslaitoksen, SYKEN ja GTK:n aineistoja sekä aiemmin tehtyjä selvityksiä.

2 Tarkastelualue

2.1 Topografia


Tarkastelualue sijaitsee noin viisi kilometriä lounaaseen Raahen keskustasta Pe-rämeren rannikolla. Tarkastelualue on kooltaan noin 500 ha, ja sen korkein piste, alueen länsiosissa sijaitseva kaatopaikka, nousee merenpinnasta noin 23 metriä. Tarkastelualueella sijaitseva tehdasalue on tasattu suureksi osaksi noin 8 metrin korkeudelle merenpinnasta. (Katso kuva 2)

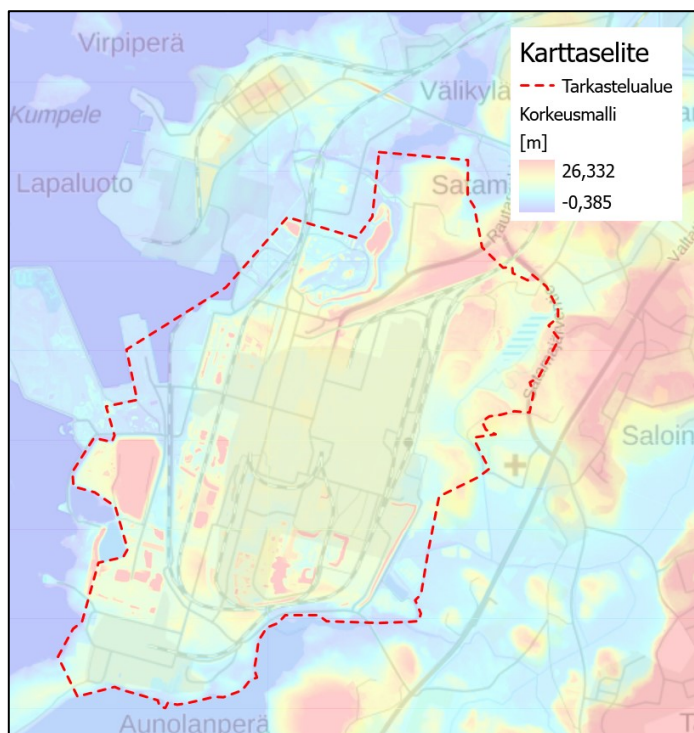

Kuva 2. Tarkastelualueen korkeusmalli (Maanmittauslaitos).

2.2 Maaperä

Kaava-alueen luonnontilainen maaperä on suureksi osaksi hiekkamoreenia. Alueen itälaidassa on myös pieniä alueita hienoa hietaa, hiesua sekä liejuhiesua. Alueen länsiosissa sijaitsee kallioalue. (Katso kuva 3) (GTK. 2022)

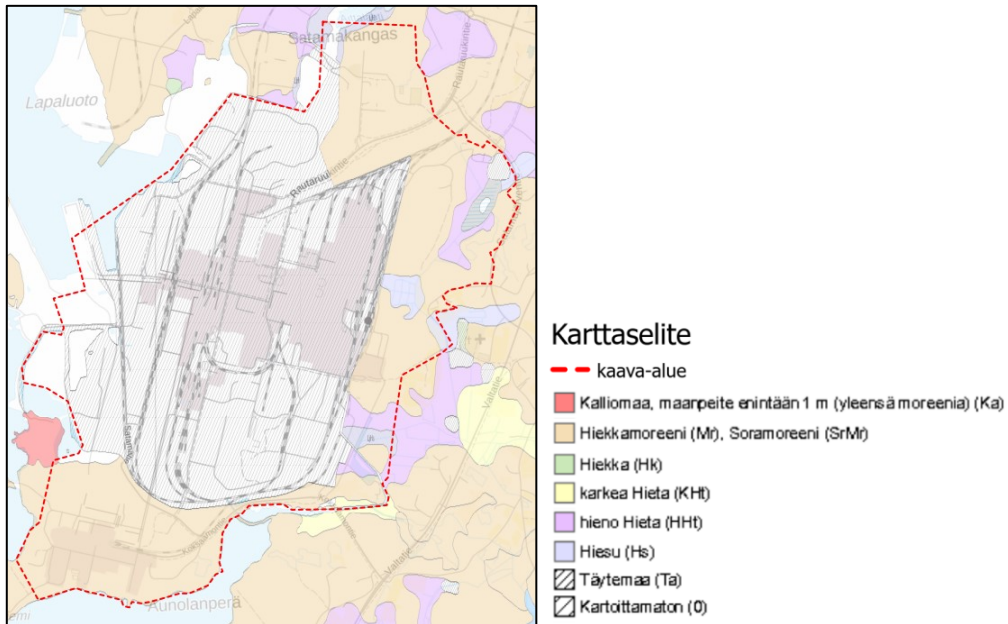


Kuva 3. Tarkastelualueen maaperäkartta (GTK. 2022).

Tarkastelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita.

Ennen tehdastoiminnan aloittamista aluetta on tasoitettu täyttömailla. Alueen maanrakennuksessa on hyödynnetty tehtaan toiminnassa syntyviä metallipitoisia kuonia, joiden vuoksi tehdasalueen maaperässä esiintyy monin paikoin koho-neita raskasmetallien pitoisuuksia. (AFRY Finland Oy. 2022)

Tehdasalueella happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on suureksi osaksi hyvin pieni. Alueen itäisessä osassa löytyy kuitenkin alueita, joilla esiintymisen todennäköisyys on kohtalainen ja pohjoisosissa on alue, jossa todennäköisyys on suuri (Kuva 4). (GTK. 2021)

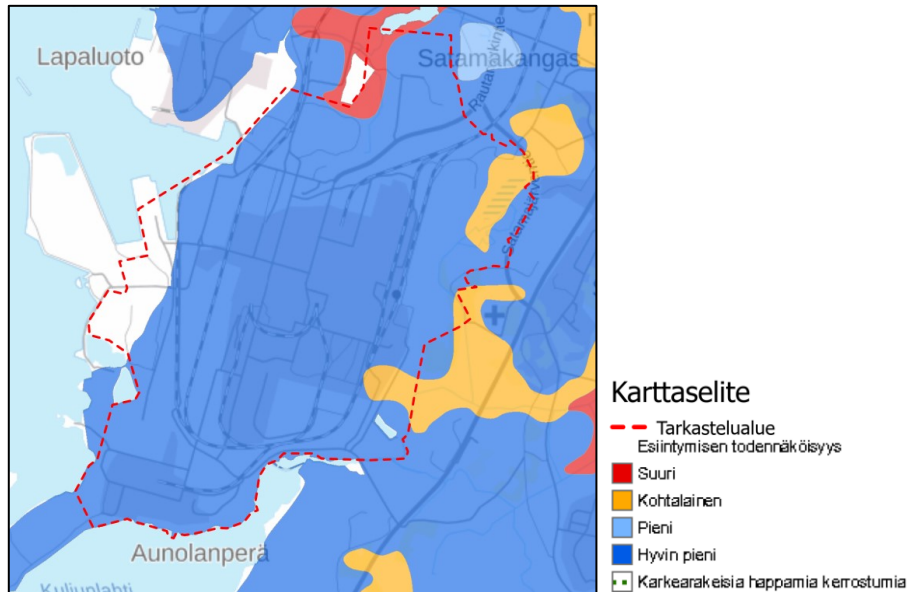

Kuva 4. Kartta happamien sulfidimaiden esiintymistodennäköisistä tarkastelualueella. (GTK. 2021)


Alueella on tehty monia maaperän pilaantuneisuustutkimuksia sekä maaperän kunnostushankkeita. Alueen maaperästä on myös löydettävissä monin paikoin haitta-aineita terästehtaan toiminnan seurauksesta. (AFRY Finland Oy. 2022)

Mikäli pilaantuneet maamassat poistetaan, niillä ei ole vaikutusta hulevesien hallintaan. Hulevesien imeyttäminen ei ole suositeltavaa PIMA-alueilla, sillä haitta-aineet voivat kulkeutua muuhun ympäristöön hulevesien mukana.

2.3 Luontoarvot

Asemakaavoituksen tueksi on laadittu luontoselvitys. (AFRY Finland Oy. 2022)

Tarkastelualueen itälaidassa sijaitsee Kuljunmäenniitty, joka on luokiteltu Natura 2000 -alueeksi. Tarkastelualueen ulkopuolella sijaitsee myös Natura 2000 -alueeksi luokiteltu Raahen saaristo. (Katso kuva 5) Tarkastelualueita ympäröivien vesialueiden ekologinen tila on osittain tyydyttävä ja osittain huono.

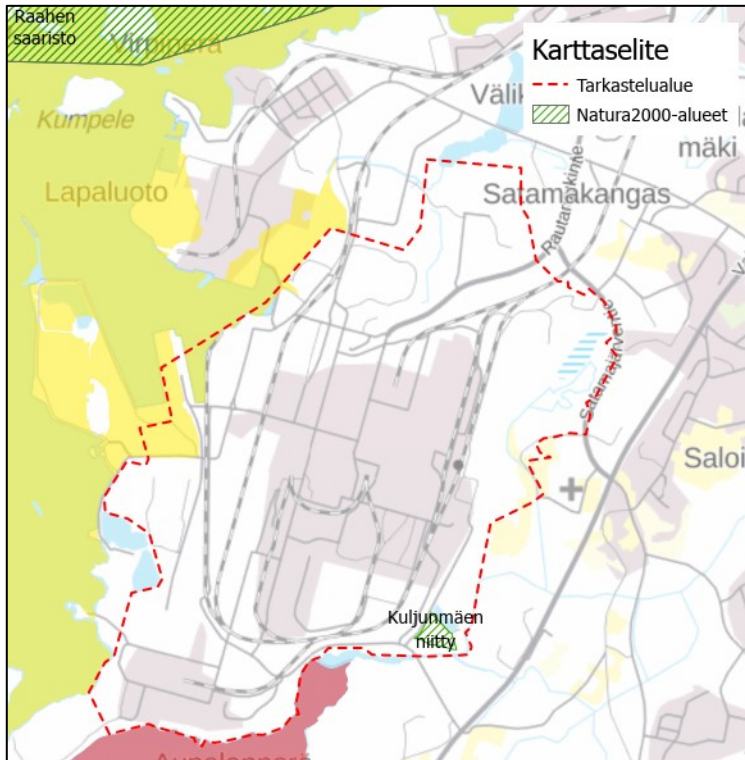

Kuva 5. Natura 2000 -alueet sekä tarkastelualueita ympäröivien pintavesien ekologinen tila. Keltainen väri merkitsee vesistön välttävää ekologista tilaa ja punainen väri huonoa ekologista tilaa. (SYKE)

2.4 Hulevesijärjestelmän kuvaus

Alueen nykyiset hulevesien hallintarakenteet on esitetty liitteessä 1, Hulevesien hallinnan nykytilanne. Nykyinen hulevesijärjestelmä koostuu viemäreistä, ojista, rummuista, altaista sekä salaojista. Hulevesiviemäreiden lisäksi hulevesien johtamisessa hyödynnetään kahta merivesiviemäriä, joita pitkin hulevedet päätyvät satama-altaaseen sekä makean veden poistoviemäreitä, joita pitkin hulevedet päätyvät Reetinginojan ja Eerikinlammenojan kautta Kuljunlahteen. Hulevesiverkostossa ei ole havaittu kapasiteettiongelmia.

Nykyisen hulevesijärjestelmän pääpurkupisteet ovat Reetinginoja, Eerikinlammenoja, Merivesiviemärit 1 ja 2 sekä Aittalahti (katso kuva 6). Hulevesilinjoissa ei ole sulkuventtiilejä ennen purkupisteitä.

Merivesiviemäriin päätyvät hulevedet johdetaan hiekan- ja lietteen erottimien kautta. Käsittely on toteutettu hiekanerotuskaivojen sekä kaivojen sakkapesien avulla.

Kuljunlahteen päätyvät hulevedet johdetaan Reetinginojan ja Eerikinlammen altaiden kautta, joissa on öljynerottimet. Reetinginojan altaalle johdetaan nykytilanteessa hulevesien lisäksi vesiä vedenkäsittelylaitokselta, levy- ja nauhavalssaa-
molta, jatkuvavalulaitoksilta ja ilmakaasutehtaalta. Reetinginojan öljynerotus-
taasta kerätään kelluvaa öljyä öljynkeräyslautan öljypuomeilla ja öljynerotuspa-
dolla. Kerätty öljyinen vesi johdetaan PEK NS 50 (2-luokka) ja EuroPEK ROO NS15
(1-luokka) öljynerottimien kautta. Käsitelty vesi pumpataan takaisin altaaseen.

Eerikinlammenojan altaan kautta johdetaan terästehtaan lounaisosan hulevedet. Altaaseen johdetaan nykytilanteessa hulevesien lisäksi makeaa jäähdytysvettä voimalaitokselta, rikinpoistolaitokselta ja ilmakaasutehtaalta. Eerikinlammenojan altaassa öljynerotus on toteutettu samalla tavalla kuin Reetinginojan altaalla. Eerikinlammenojan altaan vedenpinnankorkeutta voidaan säätää kaivossa olevalla settipadolla.

Tarkastelualueen länsiosan hulevesiä johdetaan altaaseen 4. Allas 4 on padottu merestä ja toimii vesien keräysaltaana. Altaalle 4 johdetaan nykytilanteessa koksaamon biologisen puhdistamon vesiä ja muita vesiä koksaamolta, masuunikaasun pesulietteen selkeytyksen vesi, masuunin 2 granuloinnin jätevedet, harkkovalimon selkeytetty jäähdytysvesi (silloin kun harkkoja valetaan) sekä jäähdytysvesiä. Altaalle johdetaan myös kaatopaikan suotovedet sekä muita alueen hulevesiä. (AFRY Finland Oy. 2022)


Altaan 4 vedet pumpataan merivesi- ja jäähdytysvesikiertoon. Loppujen lopuksi altaan 4 vedet poistuvat merivesiviemärien kautta satama-altaaseen ja niin edelleen Perämereen. (AFRY Finland Oy. 2022).

Muutoksen myötä Eerikinlammenojan altaan kautta ei johdeta enää prosessive-
siä, jolloin sitä voidaan hyödyntää laskeutus- ja sammutusjätevesialtaana.

Reetinginojan altaalta jää pois vedenkäsittelylaitoksen, nauhavalssaamon ja nauha-aihioiden valmistukseen liittyvät vedet. Altaalta 4 jää pois kaikki muut vesijakeet paitsi kaatopaikan suotovedet ja hulevedet. Muutoksen myötä koksaamon allas poistuu käytöstä ja se täytetään.

2.5 Valuma-alueet

Tarkastelualueen valuma-aluejako on tehty Maanmittauslaitoksen korkeusaineistoon ja verkostokartan tietoihin perustuen. Alueelle on määritetty 18 valuma-alueita, jotka on esitetty kuvassa 6. Selvityksessä on tarkasteltu tarkemmin valuma-alueita 1–6, jotka ovat laajimpia ja maankäytön muutokset tulevat kohdistumaan pääosin näille alueille.

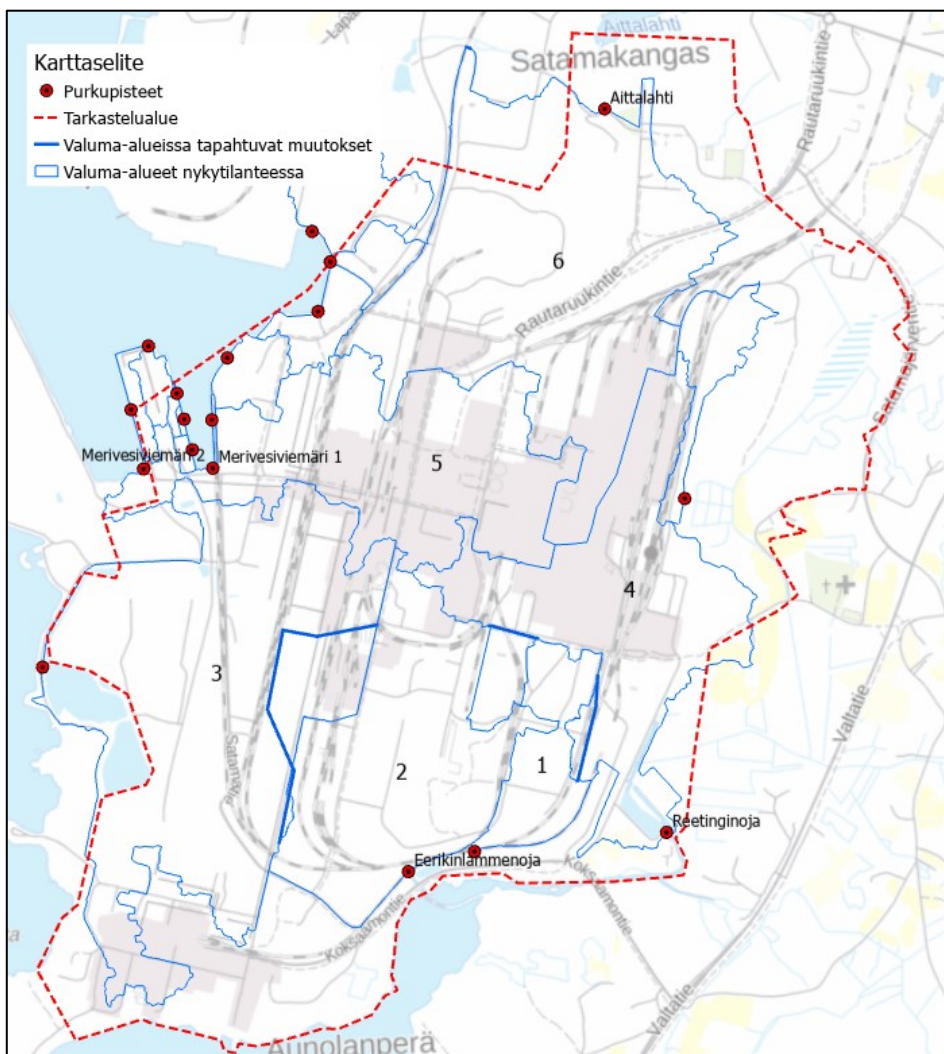

Kuva 6. Tarkastelualueelle määritetyt valuma-alueet.

Valuma-alueiden 1,2 ja 4 hulevedet johdetaan nykytilanteessa Kuljunlahteen. Valuma-alue 2 purkaa Kuljunlahteen Eerikinlammenojan altaan kautta ja valuma-alue 4 Reetinginon altaan kautta. Valuma-alueet 1 ja 2 ovat suureksi osaksi pinnoitettua aluetta ja alueella on myös tehdasrakennuksia. Valuma-alueelle 4 sijoittuu laajoja tehdasrakennuksia.

Valuma-alueen 3 hulevedet johdetaan altaaseen 4. Alueella on metsää, laajoja tehdasalueita ja kaatopaikka. Valuma-alue 5 purkaa merivesiviemäreiden 1 ja 2 kautta satama-altaaseen ja Perämereen. Valuma-alueelle 5 sijoittuu suuria tehdasrakennuksia sekä suuria vettä läpäisemättömiä pinta-aloja. Valuma-alue 6 purkaa Aittalahteen. Valuma-alueelle 6 sijoittuu tehdasrakennuksia, parkkipaikoja sekä metsää. Tarkastelualueen pienet valuma-alueet sijoittuvat suureksi osaksi satama-alueelle.

Maankäytön muutos tulee kohdistumaan pääosin valuma-alueille 1–4. Kuvassa 6 on esitetty arvio maankäytön muutoksien aiheuttamista muutoksista valuma-alueisiin. Tulevan tilanteen laskelmissa valuma-alue 1 on liitetty valuma-alueeseen 2.

3 Hulevesien muodostuminen

Valuntakertoimet määritettiin valuma-aluekohtaisesti alueen maankäytön ja läpäisemättömyyden (Copernicus. 2018) perusteella. Valuma-alueiden pinta-alat ja valuntakertoimet on esitetty taulukossa 1 sekä nykytilanteessa että tulevassa tilanteessa. Tulevassa tilanteessa uusien toimintojen alueiden valuntakertoimeksi arvioitiin 0,70.

Taulukko 1. Tarkastelualueen valuma-alueiden pinta-alat sekä valuntakertoimet nykytilanteessa sekä tulevassa tilanteessa.

Valuma-alue	Nykytilanne		Tuleva tilanne	
	Pinta-ala [ha]	Valuntakerroin [-]	Pinta-ala [ha]	Valuntakerroin [-]
1	12,8	0,51	-	-
2	48,8	0,47	75,2	0,60
3	99,1	0,32	90,3	0,38
4	58,2	0,52	52,8	0,51
5	53,9	0,58	Ei muutosta	Ei muutosta
6	85,5	0,27	Ei muutosta	Ei muutosta

Kunkin valuma-alueen pinta-alan perusteella määritettiin alueen mitoittavan sateen kesto, jonka perusteella määrytyy laskennallinen sateen intensiteetti. Alueelle sijoittuvien osavaluma-alueiden mitoittavien sateiden kestot vaihtelevat 20–60 minuutin välillä. Taulukossa 2 on esitetty käytettyjen mitoitussateiden intensiteetit. Sateissa on otettu huomioon ilmastonmuutoksen ennakoitu vaikutus (+20 %).

Taulukko 2. Käytettyjen mitoitussateiden intensiteetit.

Sateen kesto [min]	Sateen intensiteetti 1/3 v [l/s/ha]	Sateen intensiteetti 1/50 v [l/s/ha]
20	110,4	208,0
60	56,4	100,0

Valuma-alueiden mitoitussateet laskettiin valuma-aluekohtaisten valuntakertoimien ja mitoitussateiden perusteella sekä nykytilanteelle että tulevalle tilanteelle. Valuma-aluekohtaiset mitoitussateet on esitetty taulukossa 3. Lisäksi tulevan tilanteen mukainen vuotuinen hulevesimäärä on arvioitu keskisadannan (500 mm) perusteella.

Taulukko 3. Tarkastelualueen valuma-alueiden virtaamat nykytilanteessa sekä tulevassa tilanteessa sekä virtaaman muutos.

Valuma-alue	Mitoitusasteen kesto [min]	Nykytilanne		Tuleva tilanne		Muutos	Vuotuinen hulevesimäärä [m ³]
		Virtaama 1/3 v [l/s]	Virtaama 1/50 v [l/s]	Virtaama 1/3 v [l/s]	Virtaama 1/50 v [l/s]		
1	20	722	1361	-	-		
2	60	1294	2294	2545	4512	97 %	225 700
3	60	1788	3170	1935	3431	8 %	171 600
4	60	1707	3027	1519	2693	-11 %	134 700
5	60	1853	3286	Ei muutosta	Ei muutosta	Ei muutosta	156 300
6	60	1260	2234	Ei muutosta	Ei muutosta	Ei muutosta	115 400

Maankäytön muutos tulee vaikuttamaan merkittävästi tulevan tilanteen hulevesivirtaamiin. Suurin muutos kohdistuu valuma-alueeseen 2, koska alueelle tulee paljon uusia toimintoja ja valuma-alue 1 liitetään siihen.

Valuma-alueiden 3 ja 4 pinta-alat pienenevät hieman maankäytön muutoksista johtuen. Valuma-alueelle 3 sijoittuu uusia toimintoja, mikä kasvattaa hieman alueen valuntakerrointa sekä laskennallisia mitoitusvirtaamia. Maankäytön muutoksilla ei ole vaikutusta valuma-alueisiin 5 ja 6.

4 Hulevesien laatu

4.1 Nykytilanne

Huleveden oletetaan olevan laadullisesti tyypillistä teollisuusalueen hulevettä. Teiltä ja paikoitusalueilta päätyy hulevesiin polttoaineperäisiä PAH-yhdisteitä, öljyä, rasvoja, hiilivetyjä sekä raskasmetalleja. Lisäksi tiepäällysteiden kulumisesta aiheutuu kiintoainekuormitusta. Teollisuusalueiden hulevesissä yleisesti esiintyvien aineiden pitoisuuksia on koottu taulukkoon 4.

Taulukko 4. Haitta-aineiden tyypillisiä pitoisuuksia teollisuusalueen hulevesissä.
(StormTac Databas. 2021)

Haitta-aine	P	N	Pb	Cu	Zn	Cd	Cr	Ni	Hg	SS	öljy
Pitoisuus (µg/l)	300	180 0	20	42	240	1.5	14	16	0.070	100 000	2500

Tarkastelualueen hulevedenlaadun pääongelmana on todettu olevan korkea pH. Hulevesien pH nousee kalkkipitoisen kuonan jäädytyksessä, mutta pH tasautuu hulevesien sekoittuessa muihin kierrossa oleviin vesiin. Huleveden pH nousee myös sadetapahtumien alussa alueella olevan kalkkipitoisen pölyn takia. Valsaamon alueella on hulevesien pH:n mittaus.

4.2 Tuleva tilanne

Uusien toimintojen rakentamisen myötä alueen vettä läpäisemättömien pintojen osuus tulee kasvamaan. Päälystettyjen alueiden lisääntyminen kasvattaa valuntaa, mikä mahdollisesti lisää eroosiota ja kiintoainekuormitusta.

Purkuvesistöön johdettavan huleveden laadun voidaan olettaa paranevan uusien toimintojen myötä, koska muutosalueen nykyisiä hulevesiä kuormittavia toimintoja jää pois käytöstä ja uusien toimintojen hulevedet käsitellään laadun parantamiseksi. Laatua parannetaan öljynerotinjärjestelmillä sekä altailla, jotka mahdollistavat kiintoaineen laskeutumisen ja sammutusjätevesien talteenoton.

Rakentamisen aikainen vesistökuormitus kiintoaineen osalta voi olla runsasta, mikä tulee huomioida jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kuormituksen Aittalahteen ei tällä hetkellä arvioida olennaisesti muuttuvan. Hulevesiä syntyy olemassa olevilla alueilla, joten niiden laadussa voi myös jatkossa näkyä tehtaan nykyisen toiminnan vaikutukset. (AFRY Finland Oy. 2022).

5 Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma

Liitteessä 2 on esitetty hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Suunnitelmaa tehtäessä laitoksen toimittajaa ei ole vielä valittu, minkä vuoksi uusien toimintojen laajuus ja sijainnit tulevat vielä tarkentumaan. Tämän vuoksi hulevesirakenteiden sijainnit ja mitoitus tulee tarkistaa jatkosuunnittelun yhteydessä.

Hulevesien johtamisessa käytetään pääasiassa hulevesiviemäreitä. Puhtaat kattovedet pyritään johtamaan erillisillä hulevesiviemäreillä purkuvesistöön siten, etteivät kattovedet kuormita käsittelyrakenteita.

Teollisuusalue sijaitsee meren rannalla, joten hulevesien viivyttämiseksi tulvatilanteiden vähentämiseksi ei ole tarvetta, vaan hulevesien käsittelyssä pyritään ensisijaisesti laadulliseen hallintaan. Piha-alueilla muodostuvat hulevedet johdetaan altaiden kautta, jotka mahdollistavat kiintoaineen laskeutumisen ja sammutusjätevesien talteen ottamisen. Hulevedet johdetaan I-luokan öljynerottimen kautta, mikäli alueella on öljyvudon riski esim. raskaanliikenteen pysäköintialueet tai lastausalueet.

5.1 Hulevesien johtaminen ja tulvareitit


Piha-alueilla muodostuvat hulevedet kerätään ritiläkaivoilla ja johdetaan hulevesiviemäreillä käsittelyn kautta purkuvesistöön. Hulevesien johtamisessa voidaan hyödyntää myös avo-ojia tai kouruja. Rakenteiden tulee kuitenkin olla vesitiiviitä, mikäli verkostoon padotetaan sammutusjätevesiä.

Puhtaat kattovedet johdetaan mahdollisuuksien mukaan erillisillä hulevesiviemäreillä purkuvesistöön siten, etteivät kattovedet kuormita käsittelyrakenteita.

Tulvareittinä toimivan putken mitoituksen tulee olla riittävä vähintään keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvassa rankkasadetilanteessa. Kun tulvareitti muodostuu maanpintaa pitkin, hulevesiviemärit voidaan mitoittaa esimerkiksi keskimäärin kerran kolmessa vuodessa toistuvan rankkasadetilanteen mukaisesti.

5.2 Öljynerotus

Hulevedet johdetaan I-luokan öljynerottimen kautta, mikäli alueella on öljyvuo-
don riski esim. raskaanliikenteen pysäköintialueet tai lastausalueet. I-luokan öljynerotin koostuu aina hiekan- ja lietteenerottimesta, öljynerottimesta sekä näytteenotto-/ sulkuventtiilikaivosta. Laajoilla valuma-alueilla voidaan käyttää ohivirtausjärjestelmää (by-pass), jolloin virtauksensäätökaivon avulla 1/3 mitoitusvir-
taamasta johdetaan erottimelle ja loput menevät ohivirtausviemäriä pitkin erot-
timen ohi. 1/3 By-pass järjestelmällä voidaan käsitellä keskimäärin noin 94 %
vuotuisesta sademäärästä. Öljynerottimet varustetaan hälytinjärjestelmillä. Ku-
vassa 7 on esitetty ohivirtauksella varustettu öljynerotinjärjestelmä.

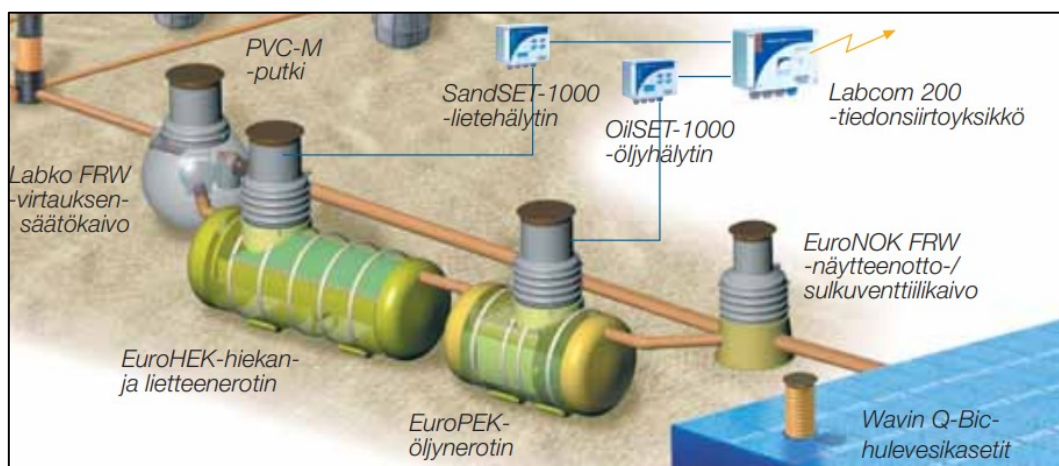

Kuva 7. Öljynerotinjärjestelmä (by-pass). Kuva: Wavin Labko.


5.3 Laskeutus- ja sammutusjätevesialtaat

Piha-alueilla muodostuvat hulevedet johdetaan altaiden kautta, jotka mahdollis-
tavat kiintoaineen laskeutumisen ja sammutusjätevesien talteen ottamisen (kuva
8). Muutoksen myötä Eerikinlammenojan altaalle johdetaan ainoastaan huleve-
siä, jolloin sitä voidaan hyödyntää laskeutus- ja sammutusjätevesialtaana. Allasta
täytyy kuitenkin todennäköisesti laajentaa ja muokata.

Laskeutusaltailla pyritään poistamaan hulevesistä kiintoainetta ja sen mukana
kiintoaineeseen sitoutuneita ravinteita ja muita haitta-aineita pienentämällä hu-
leveden virtausnopeutta. Suunnitelmassa esitetyt tilavaraukset on mitoitettu si-
ten, että niiden pinta-ala on 1 % valuma-alueen pinta-alasta. Mitoituksessa on

oletettu, että valuma-alueella 2 uusista toiminnoista 70 % on kattopintaisia. Muilla valuma-alueilla altaiden mitoituksessa on huomioitu uusien toimintojen alueet kokonaisuudessaan. Laskeutusaltaat ovat muodoltaan pitkänomaisia ja niiden pituuden tulisi olla 7–10 kertainen altaan leveyteen nähden. Altaan keski-syvyyden tulisi olla vähintään 1,0 m ja altaan pohjalle tulee suunnitella lietetila-vuutta. Tavallisesti laskeutusaltailla pyritään hienon hiedan (0,02 mm) ja sitä kar-keamman kiintoaineen poistamiseen. Hulevesien laadullisen hallinnan mitoituksissa käytetään tavallisesti tavanomaisia sadetapahtumia (esim. 1/1v).

Altaiden pysyvän vesipinnan yläpuolelle tulee varastotilavuutta poikkeustilan-teita (esim. tulipalo tai vuoto) varten. Hulevesialtaat varustetaan sulkujärjestel-mällä (esim. sulkuluukku), jolla voidaan estää hulevesien pääsy mereen. Sammu-tusjätevesialtaan tulee olla tiivisrakenteinen.

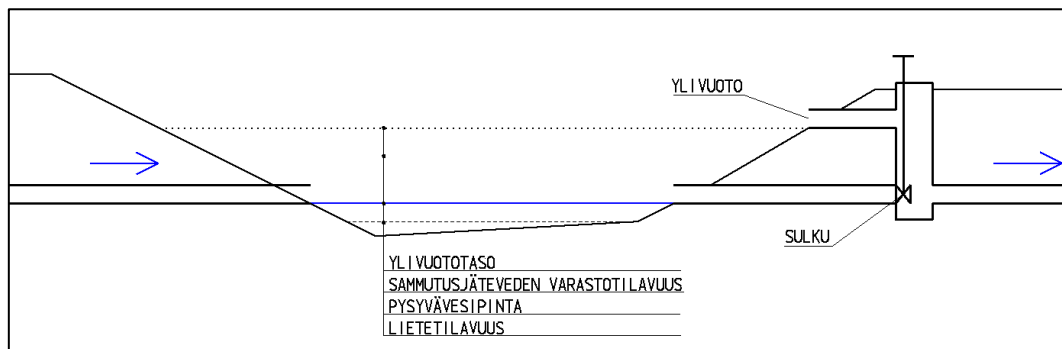

Kuva 8. Laskeutus- ja sammutusjätevesialtaan periaate.

6 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta

Rakennustyömailta huuhtoutuu huomattavia kiintoaine- ja ravinnemääriä hule-vesien mukana. Rakentamisaikaisessa hulevesienhallinnassa voidaan käyttää yksinkertaisia hallintarakenteita, kuten laskeutusaltaita, jotka voidaan toteuttaa padoilla ja maastonpainaumilla. Rakentamisen aikaiseen hulevesienhallintaan tarkoitettun laskeutusaltaan rakentamisessa tulee minimoida kaivuutyöt, jottei itse hulevesirakenne aiheuta kiintoainehuuhtoumaa. (Suomen Kuntaliitto, 2012)

Rakentamisen aikaisessa hulevesien hallinnassa on suositeltavaa hyödyntää alueelle suunniteltuja laskeutus- ja sammutusjätevesialta rakentamalla altaat ennen muiden rakennustöiden aloittamista. Hulevesirakenteet huolletaan ja viimeistellään sitten, kun alue on rakennettu valmiiksi.

Hulevesipainanteiden rakennustyöt ovat suositeltavaa tehdä kuivana vuodenaikana, jolloin virtaamat ovat pieniä eikä maanrakennustöistä aiheudu merkittävää kiintoainekuormitusta purkuvesistöön. Rakentajan tulee varmistaa, että rakentamisen aikaiset hulevesirakenteet toimivat oikein eikä rakentamisesta aiheudu kuormitusta purkuvesistöön. Rakentamisen aikaisten hulevesirakenteiden tulee olla helposti huollettavia. Rakennustöiden aikana tulee seurata ympäröiviin vesistöihin johdettavien hulevesien laatua ja tarvittaessa toimenpiteitä lisätään hulevesien laadun parantamiseksi. Puhdistustehoa voidaan parantaa esimerkiksi suotopatojen avulla (kuva 9). Työn aikana irtoroskien pääsy hulevesireittejä pitkin purkuvesistöön on estettävä.



Kuva 9. Esimerkki rakentamisen aikaisesta laskeutusaltaasta ja suotopadosta.

7 Suositukset asemakaavamerkinnoistä

Suositukset hulevesiin liittyvistä yleisistä asemakaavamääräyksistä ovat seuraavanlaiset:

- Rakennuslupaan tulee liittää hulevesien hallintasuunnitelma, joka kattaa myös rakentamisen aikaisen hulevesien hallinnan.
- Mikäli alueella on öljyvuodon riski, tulee alueen hulevedet käsitellä I-luokan öljynerottimella.
- Hulevedet tulee johtaa rakenteen kautta, joka mahdollistaa kiintoaineen laskeutumisen.
- Hulevesien pääsy purkuvesistöön on tarvittaessa voitava estää sulkulaitteella ja riittäväällä varastotilavuudella esimerkiksi tulipalo- tai vuototilanteissa.

8 Lähteet

AFRY Finland Oy. 2022. SSAB Europe Oy: Terästuotannon prosessimuutokset.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarveharkinta.

Copernicus. 2018. High Resolution Layer: Imperviousness Density (IMD) 2018.

Saatavilla: <https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-maps/imperviousness-density-2018>

GTK. 2021. Happamat sulfaattimaat. Saatavilla: <https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html>

GTK. 2022. Maankamara-karttapalvelu. Saatavilla: <https://gtkdata.gtk.fi/maankamara/>


Maanmittauslaitos. 2020. Korkeusmalli. Saatavilla: <https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/tiedostopalvelu/korkeusmalli>

Raahe. 2020. Ympäristönsuojelumääräykset. Hyväksytty: Raahen kaupunginvaltuusto 23.8.2021 § 122.

StormTac Databas. 2021. Databas för dagvatten, basflöde, ytvatten och avloppsvatten, v.2021-06-07. StormTac AB. www.stormtac.com.

Suomen Kuntaliitto. 2012. Hulevesiopas. Helsinki.


SYKE. 2022. Natura 2000 alueet.

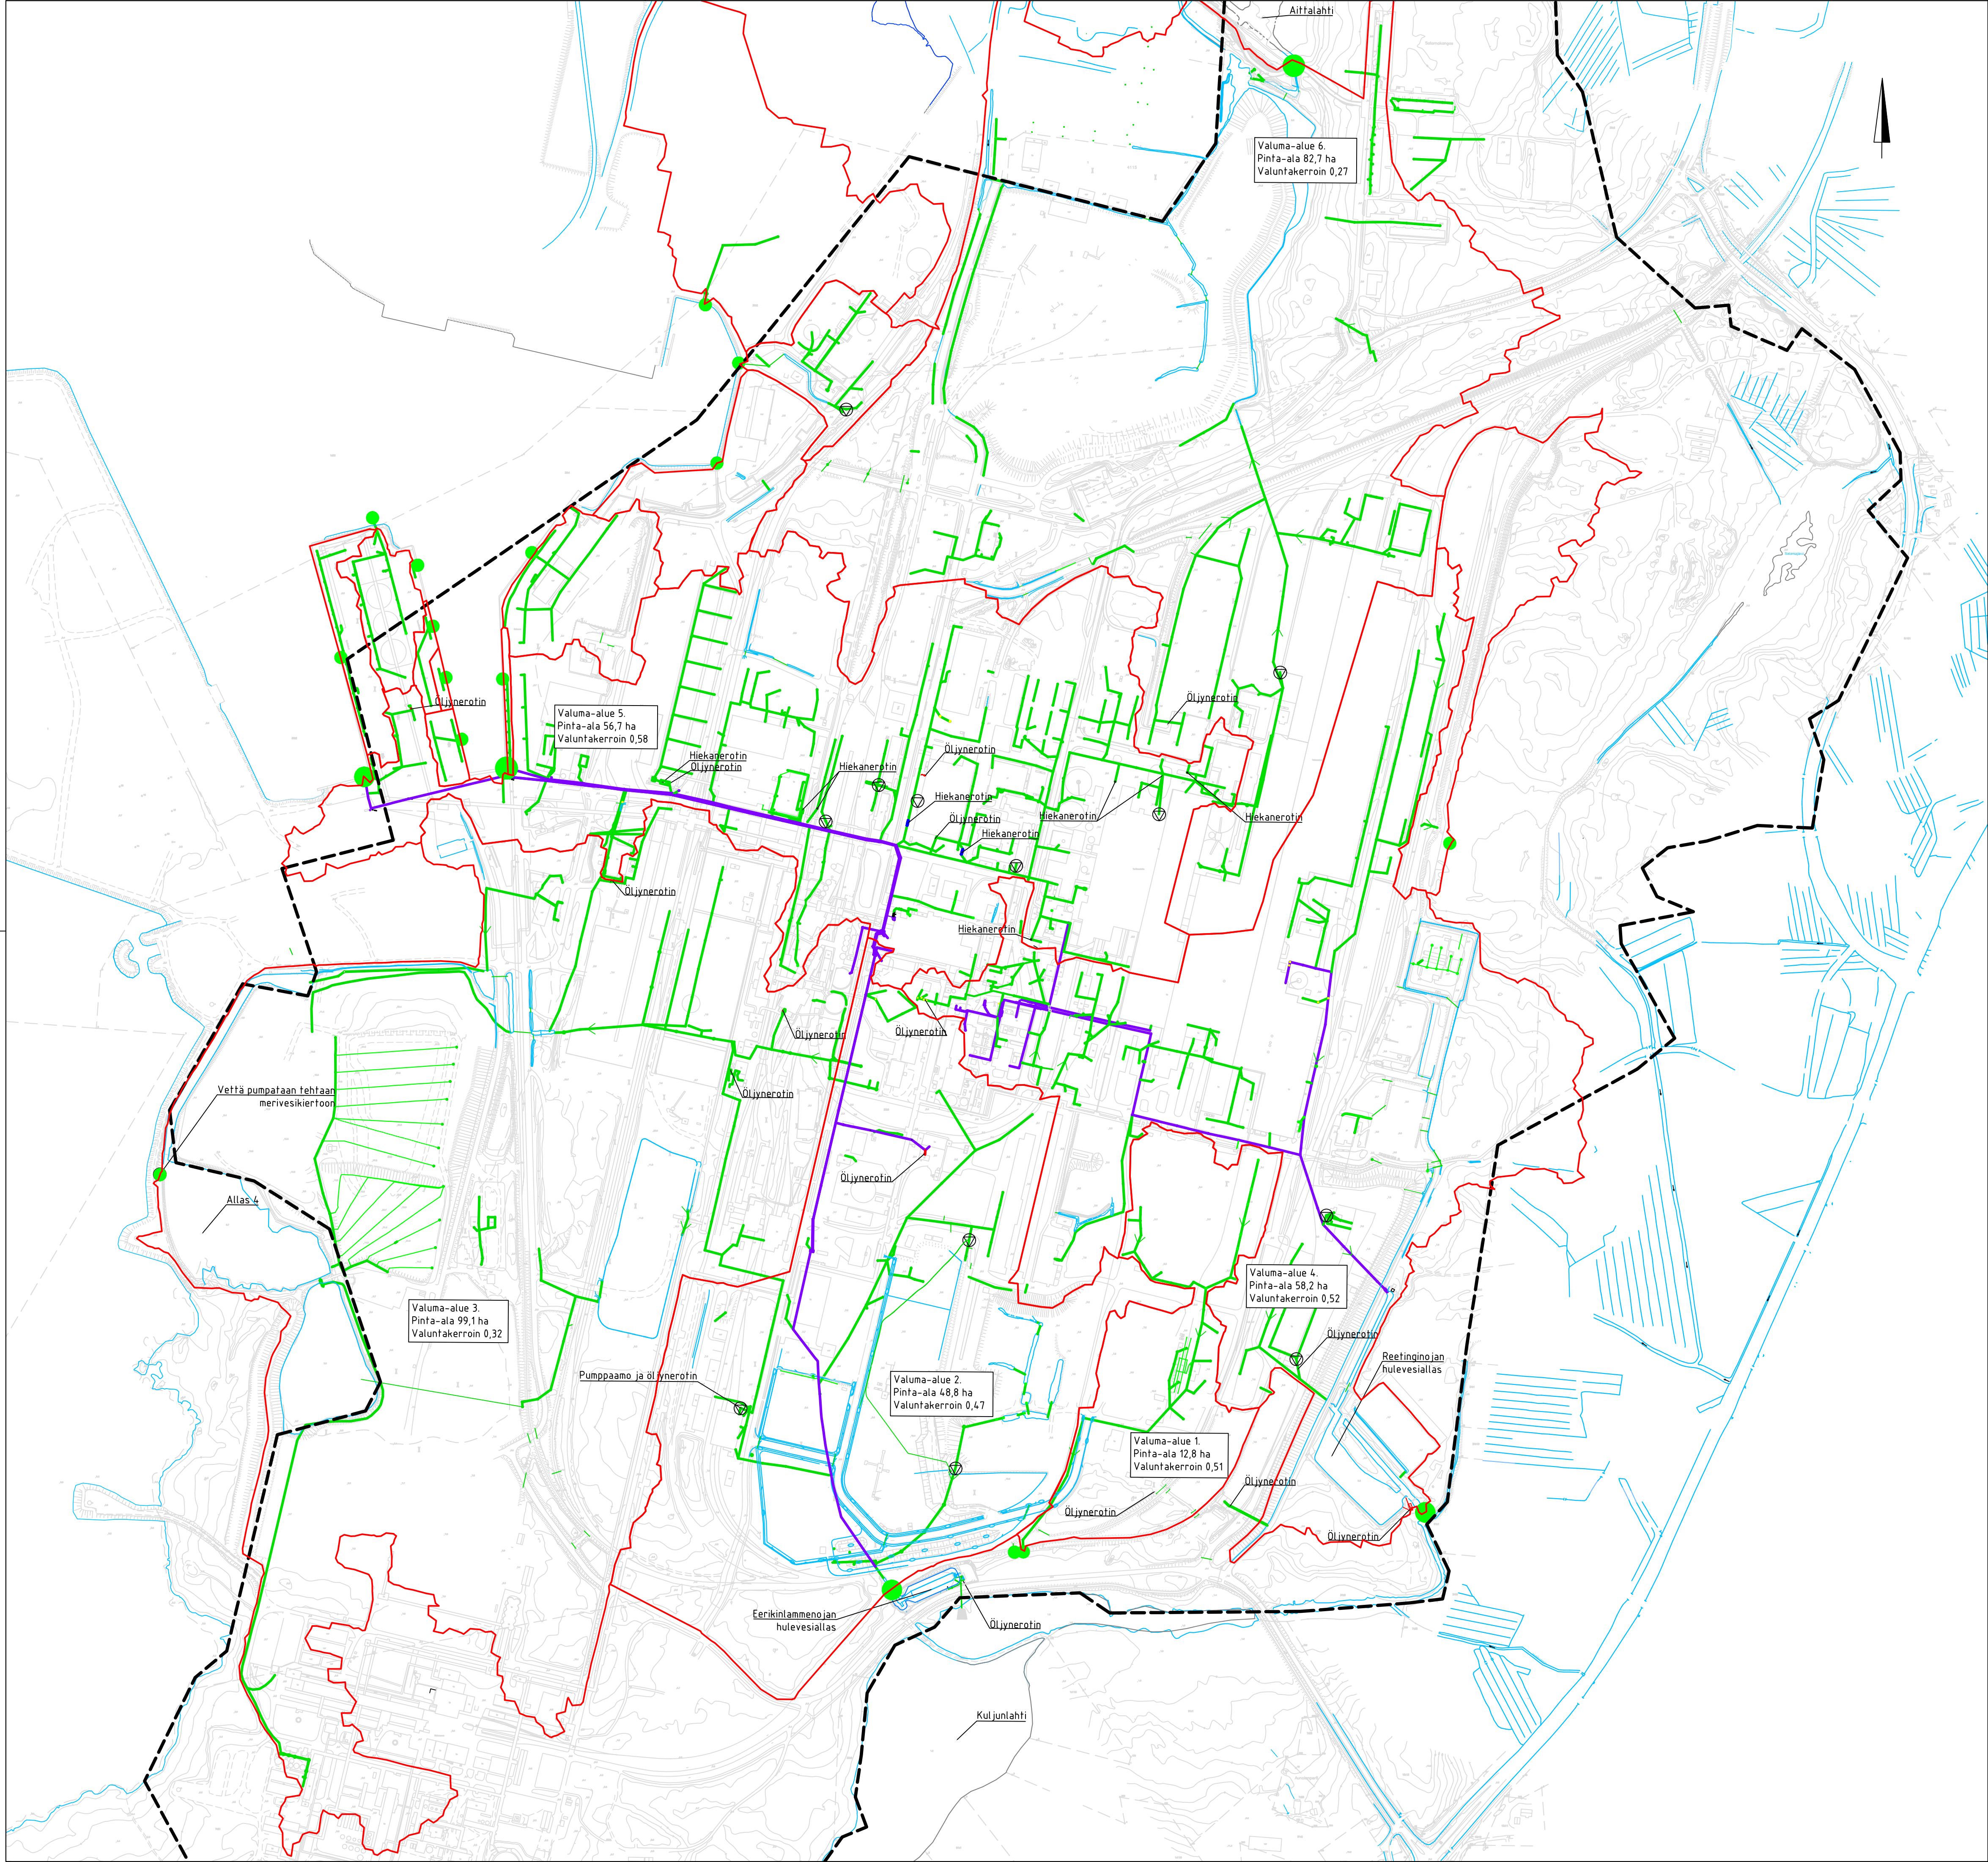

PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Hulevesiviemäri
- Makea- ja merivesiviemäri
- - - Salaojat
- Avo-oja, allas, vesistö
- Tarkastelualue
- Valuma-alueet
- Purkupiste
- ⊖ Pumppaamo

Rev.	Muutos	Suun.	Tark.	Hyv.	Pvm
A					
K.osa / Kylä		Kortteli / Tila	Tontti / Rho.	Viranomaisten merkintöjä	Rakennustunnus
Rakennuksen numero / rakennus					
Rakennusluokitus		Piirustustaji	Juoks. no.		
Kohde		Piirustuksen sisältö		Mittakaavat	
SSAB Raabe Hulevesiselvitys		LIITE 1. Hulevesien hallinnan nykytilanne		1:5000	
Suunnittelija	Tarkastaja	Päiväys	Tasokoordinaatio / Korkeusjärjestelmä		
S. Sundholm	J. Korkiamäki	28.2.2023	ETRS-GK24 / N2000		
Hyväksyjä	Työnnumero		Lehti		
J. Korkiamäki	101019803				
AFRY Finland Oy		Suunn. ala	Piirustusnumero	Muutos	
Jaaskoranta 3 01621 Vantaa Puh. 010 3311 etunimi.suorim@afry.com		VH 001		A	

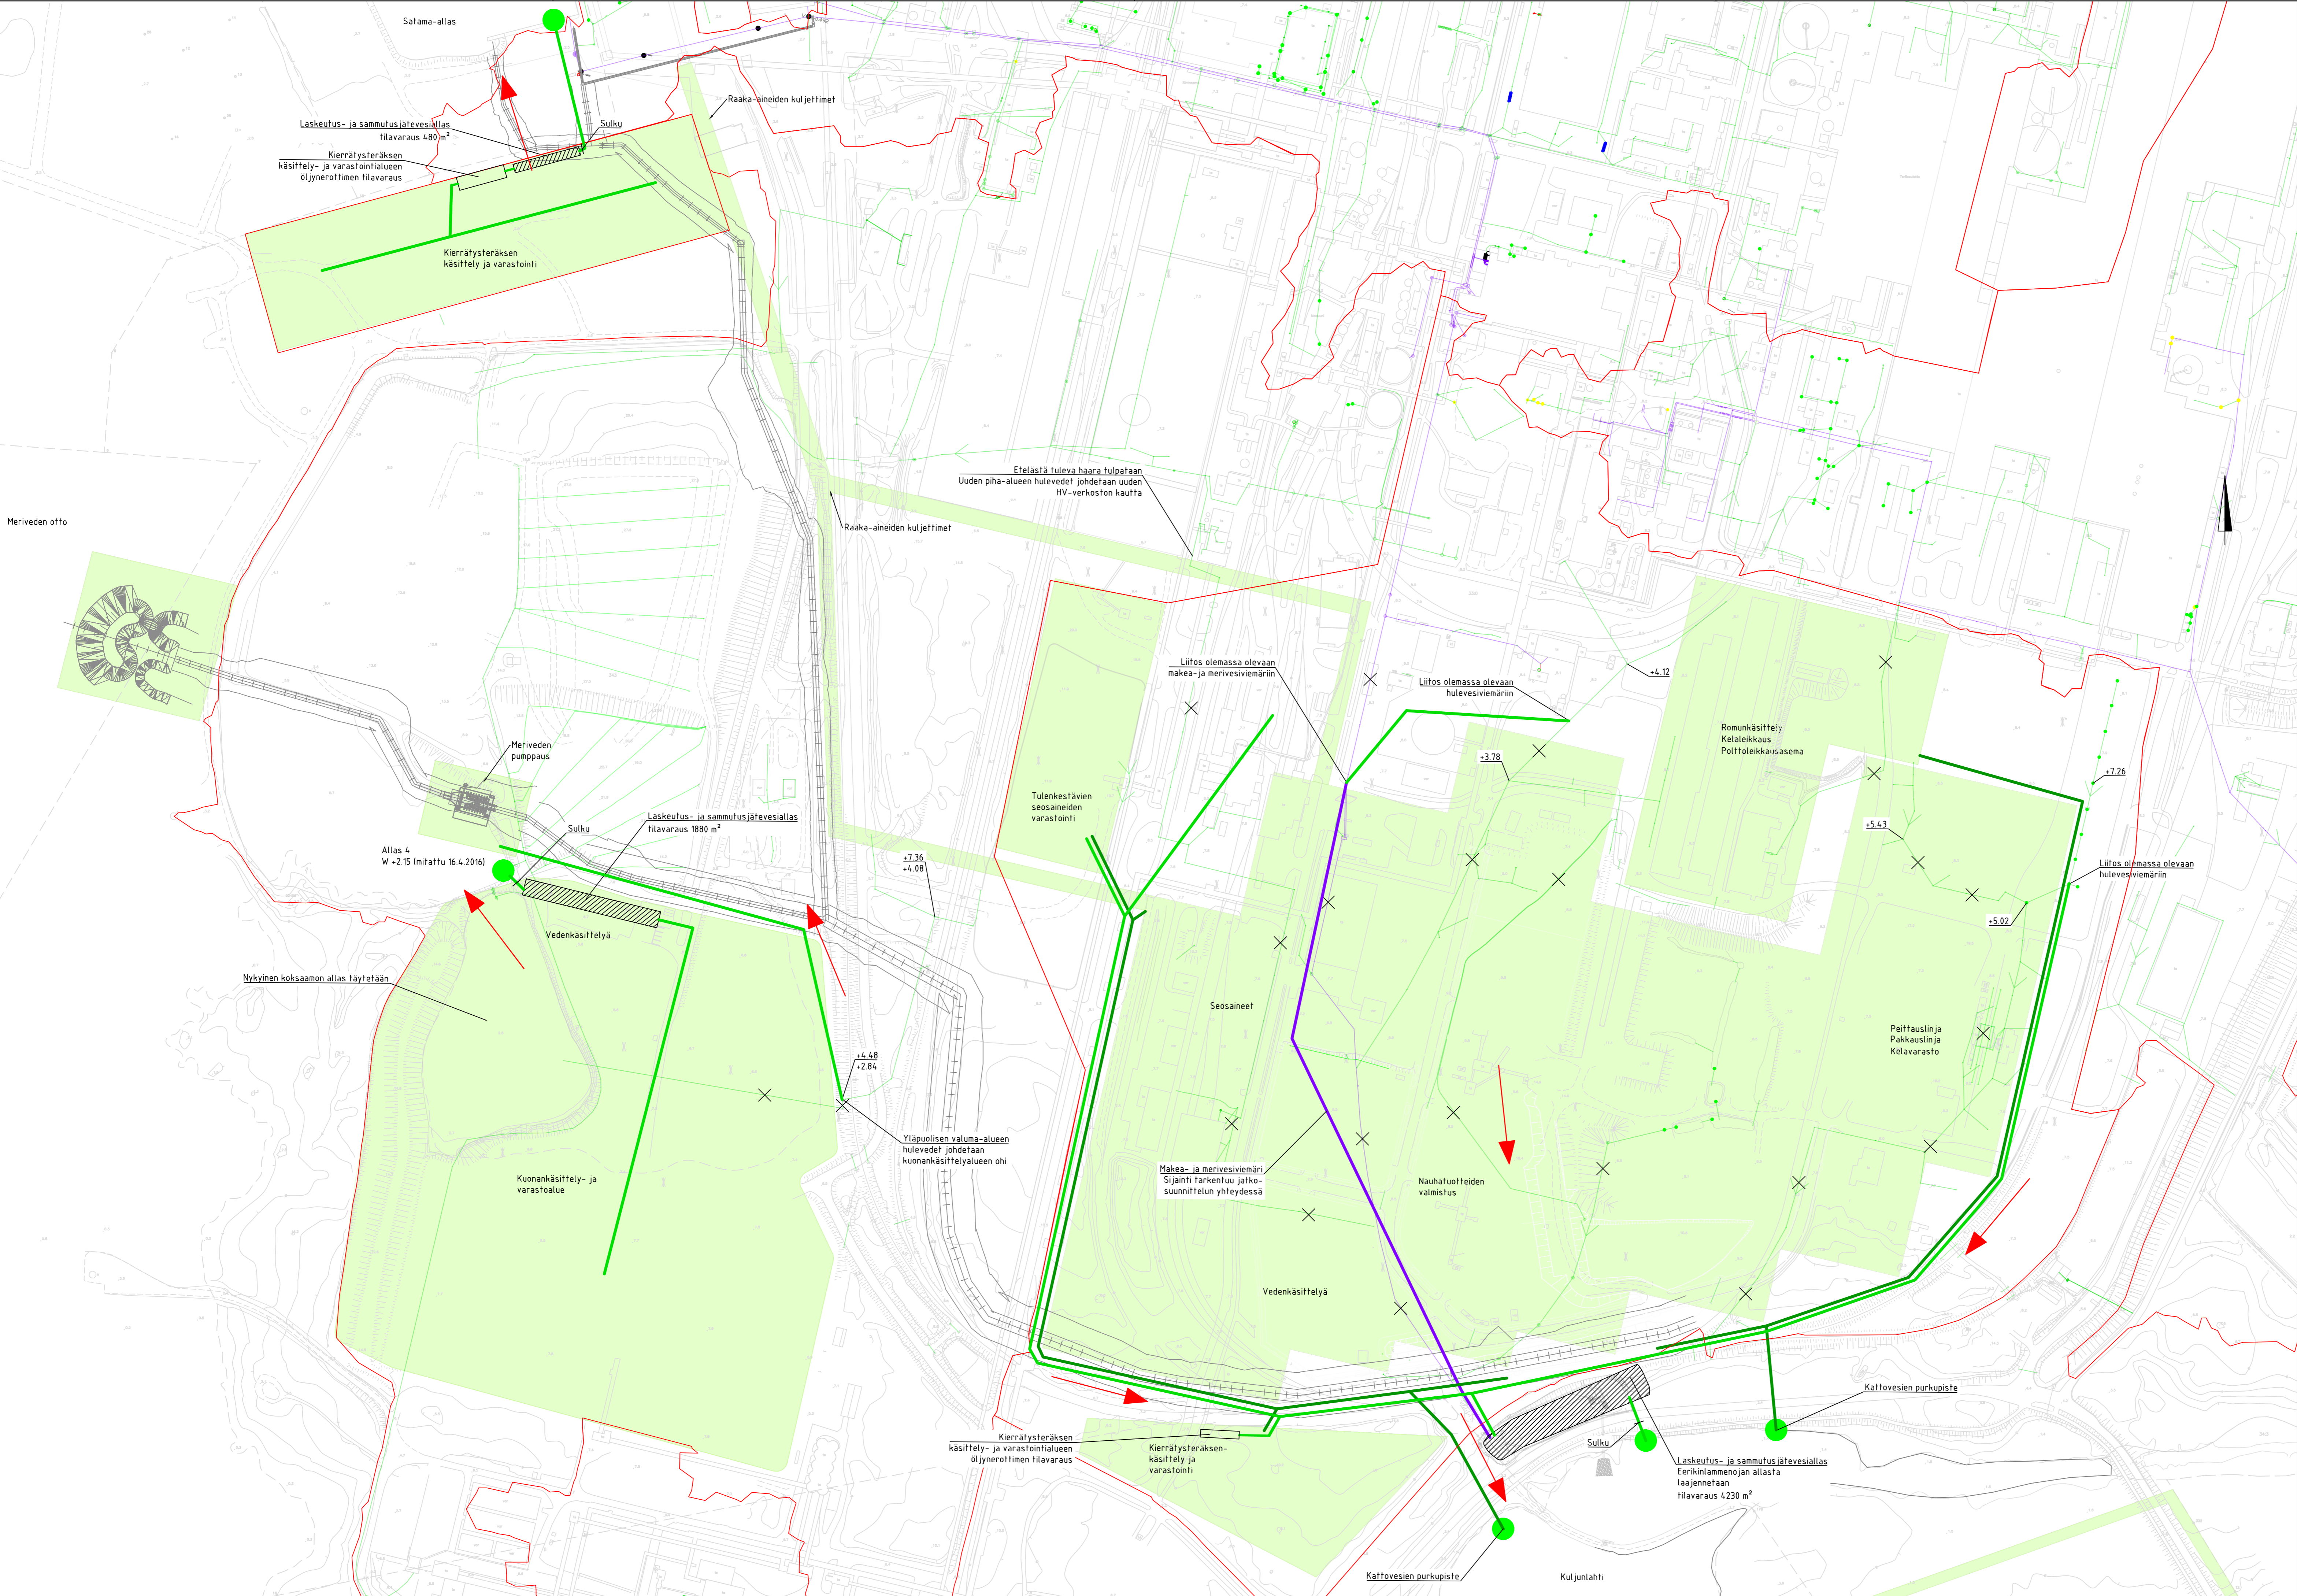

Hulevedet johdetaan I-luokan öljynerottimen kautta mikäli alueella on öljyvuodon riski, esim. raskaanliikenteen pysäköintialueet tai lastausalueet.

- PIIRUSTUSMERKINNÄT**
- Hulevesiviemäri RAK
 - Makea- ja merivesiviemäri RAK
 - Salaojat RAK
 - Avo-oja, allas, vesistö RAK
 - Uusi hulevesiviemäri, piha-alue
 - Uusi hulevesiviemäri, kattovedet
 - Uusi makea- ja merivesiviemäri (uusi reitti)
 - Uudet toiminnot
 - Valuma-alueet
 - ▶ Tulvareitti
 - Purkupiste
 - × Käytöstä poistettava verkosto-osuus

A	Rev / Muutos	Kortti / Tila	Tontti / Rno.	Viranomaisen merkintä	Suuri	Tark.	Hyy.	Pvm
	K.osa / Kyla							Rakennustunnus
Rakennuksen numero / rakennus				Rakennusompe		Pinustaja		Juoks. no.
Kohde				Pinustuksen sisältö		LIIITE 2.		Mittakaavat
SSAB Raaha Hulevesiselvitys				Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma				1:2500
Suunnittelija		Tarkastaja	Päiväys	Tasokoordinaatio / Korkeusjärjestelmä		Lentii		
S. Sundholm		J. Korkiamäki	28.2.2023	ETRS-GK24 / N2000				
Työsuojaja		Suunnitelma		Pinustuksen numero		Muutos		
J.Korkiamäki		101019803		VH 002				
AFRY Finland Oy		AFRY Finland Oy		AFRY Finland Oy		AFRY Finland Oy		
Jakokatu 3		Jakokatu 3		Jakokatu 3		Jakokatu 3		
Puh. 010 3311		Puh. 010 3311		Puh. 010 3311		Puh. 010 3311		
etunimi.sukunimi@afry.com		etunimi.sukunimi@afry.com		etunimi.sukunimi@afry.com		etunimi.sukunimi@afry.com		